



正本

报告编号: 20240311 (W)

青岛中禹环境检测有限公司

## 检测报告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 青岛胶州自来水有限公司

报告发送日期: 2024年03月13日

# 检测报告首页

样品名称: 生活饮用水

样品编号: 240307002B

包装形式: 聚乙烯瓶、玻璃瓶、无菌瓶

样品特征: 无色液体

样品数量: ×1 500mL×2 1000mL×2 250mL×2

采样日期: 2024. 3. 7

检测类别: 委托

检测日期: 2024. 3. 7-3. 13

取样地点:

07002E-前韩水厂 (出厂水)

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)

检测项目: 多项

结论: 本次检测, 未检出以小于检出限表示

结果评价: 经检测, 该水样所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 限值要求

检测环境: 温度 (°C) 20-25 相对湿度 (%) 30-60

主要检测仪器设备:

设备名称	型号	编号	名称	型号	编号
天平	BT125D	JY-06	离子色谱仪	A-1	JY-48
紫外可见分光光度计	T6 新世纪	JY-29	紫外吸收分光光度计	TA-90	JY-31
气相色谱仪	7890B/M7 单四级杆	JY-18	原子荧光分光光度计	52	JY-20

编制: 李永


审核: 李永

签发: 李永

2024年03月13日

2024年03月13日

2024年03月13日

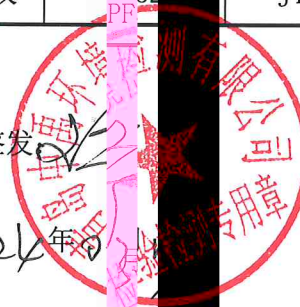

序号	项目	单位	限值	检测结果	单项评判
1	菌落总数	CFU/mL	100	3	合格
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出	合格
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出	合格
4	砷	mg/L	0.01	<0.0010	合格
5	镉	mg/L	0.005	<0.0005	合格
6	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004	合格
7	钴	mg/L	0.01	<0.0025	合格
8	汞	mg/L	0.001	<0.0001	合格
9	氰化物	mg/L	0.05	<0.002	合格
10	氟化物	mg/L	1.0	0.677	合格
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	10	2.29	合格
12	溴酸盐(使用臭氧时)	mg/L	0.01	<0.0044	合格
13	亚氯酸盐(使用ClO <sub>2</sub> )	mg/L	0.7	<0.0024	合格
14	色度	度	15	<5	合格
15	浑浊度	NTU	1	0.28	合格
16	臭和味		无异臭、异味	无异臭异味	合格
17	肉眼可见物		无	无	合格
18	pH		不小于6.5且不大于8.5	8.20	合格
19	铅	mg/L	0.2	0.078	合格
20	铁	mg/L	0.3	<0.05	合格
21	锰	mg/L	0.1	<0.05	合格
22	铜	mg/L	1.0	<0.05	合格
23	锌	mg/L	1.0	<0.05	合格
24	氯化物	mg/L	250	134	合格
25	硫酸盐	mg/L	250	160	合格
26	溶解性总固体	mg/L	1000	665	合格
27	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	450	396	合格
28	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)	mg/L	3	2.49	合格
29	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.19	合格
30	总α放射性	Bq/L	0.5	<0.016	合格
31	总β放射性	Bq/L	1	<0.028	合格
32	二氧化氯	mg/L	出厂水中0.1~0.8	0.28	合格

以下空白

# 检测报告说明

对检测报告有异议者，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出。委托送检样品，本中心检测结果仅对来样负责，本检测报告不得用于评优、审批及商品宣传用。

此报告共 2 份，发出 1 份，存档 1 份。

本报告未经本中心同意，不得以任何方式复制和部分复制，并不得作广告宣传用。经同意复制的复制件，应由我中心加盖公章确认。

本报告改动无效。



青 中禹环境检测有限公司  
地 青岛市城阳区岙东北路 738 号  
电 0532-87802389  
邮 编码：266111